

# Vägledning kvicksilver i tandvården


Dialogmöte 2018-02-15

Hgg-rid


*Life*




# Hur nöjd är du med ditt/ert arbete för att minska utsläpp av kvicksilver till avloppet?

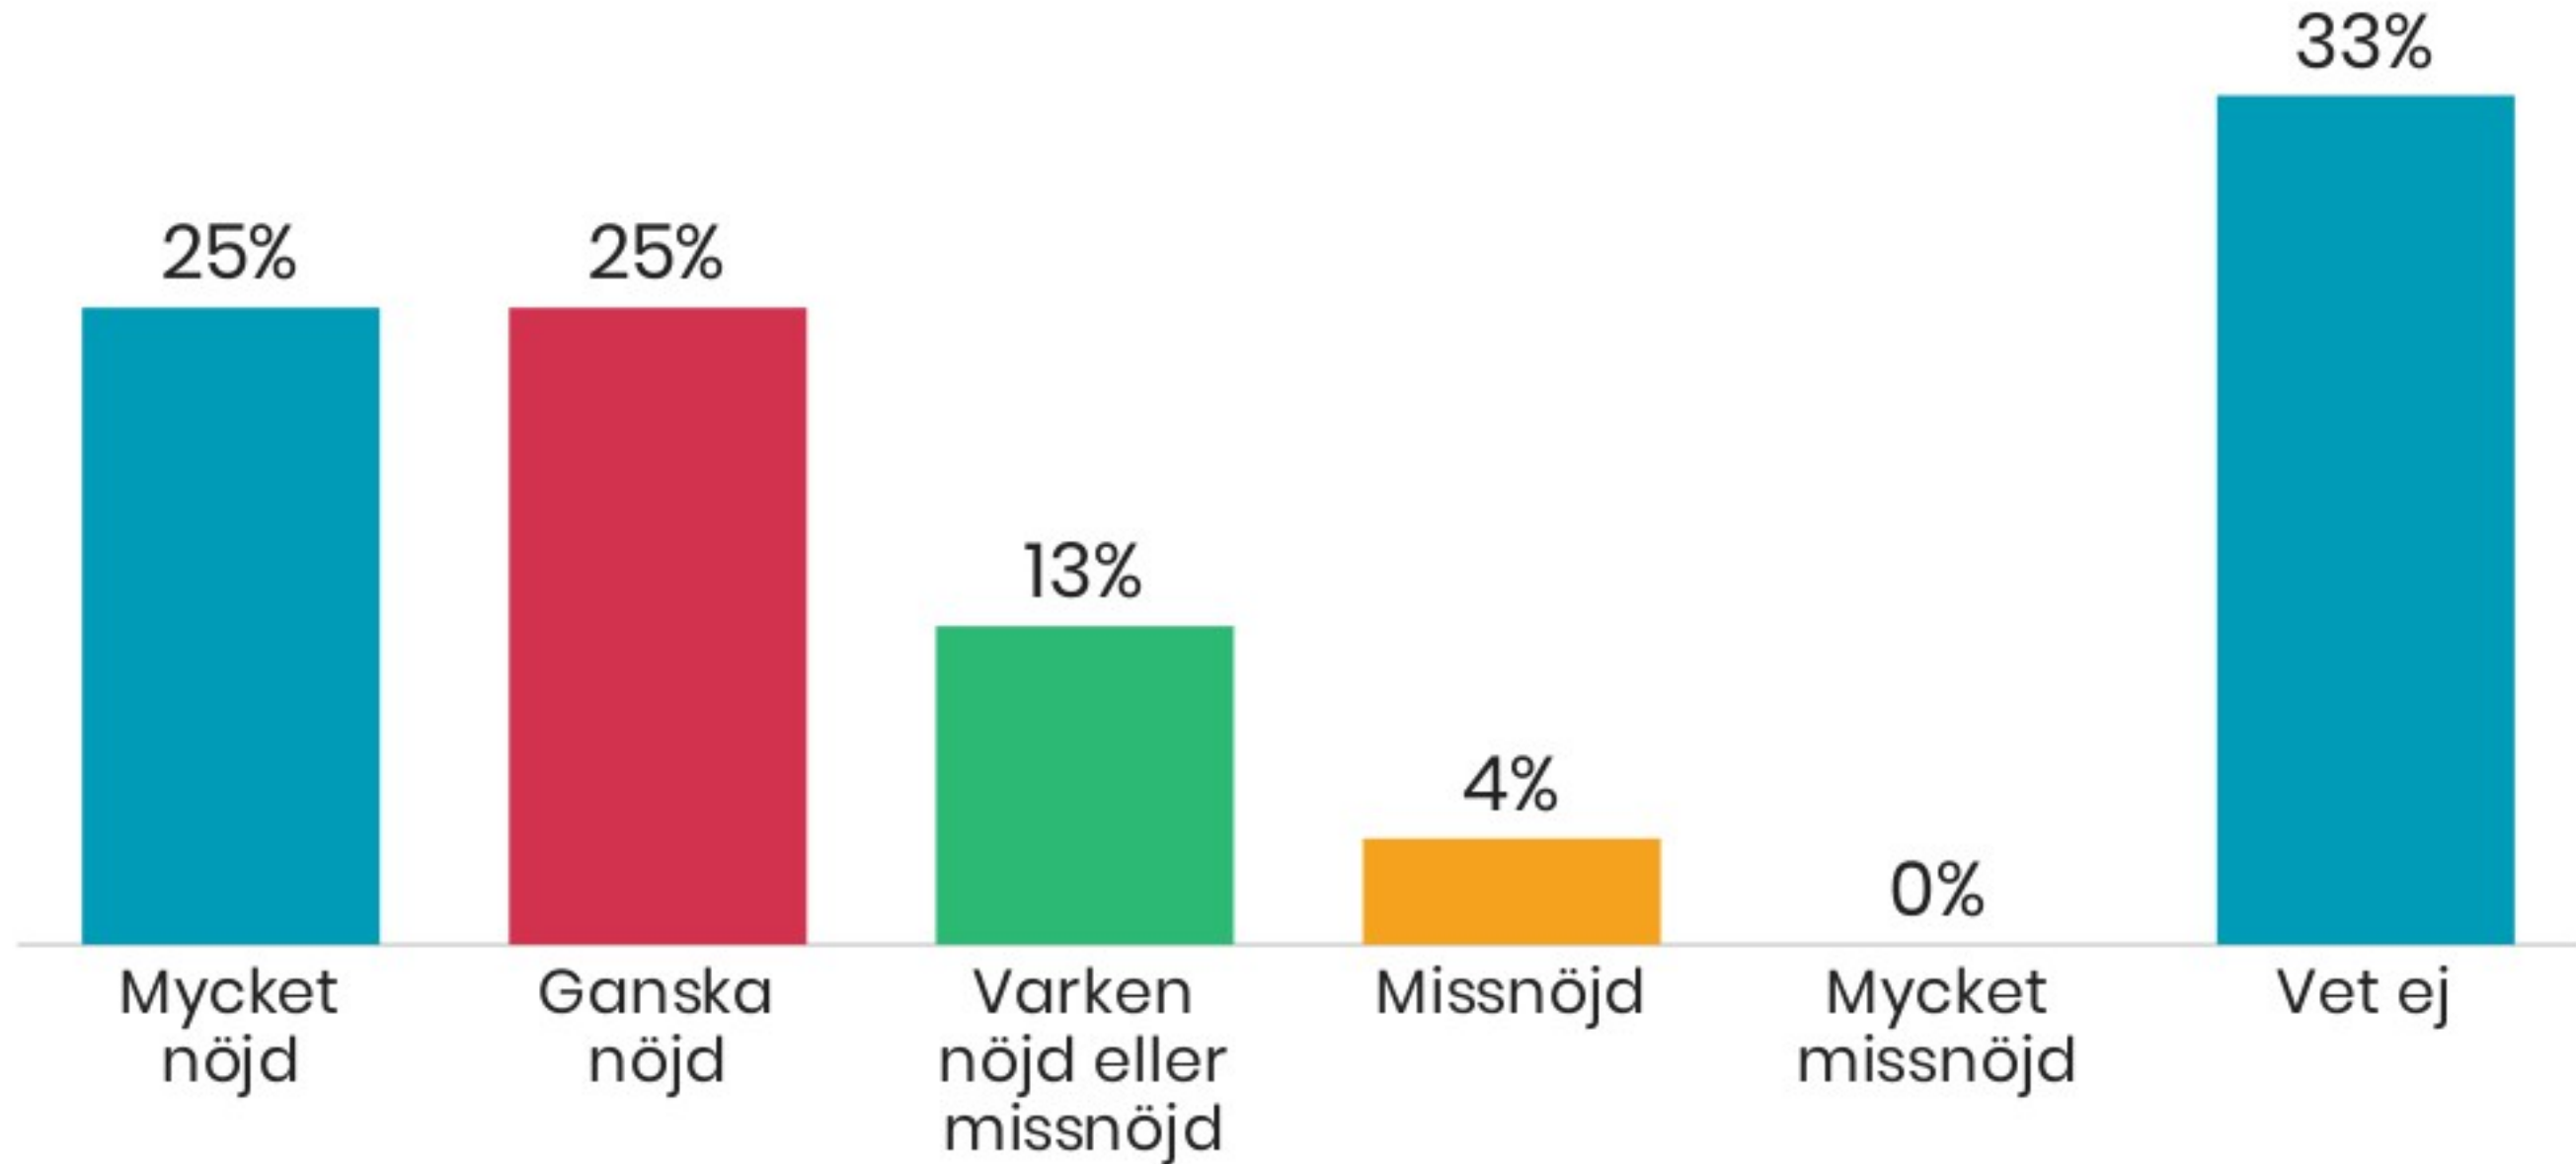


## Förslag vägledning - Engångsmaterial med synliga amalgamrester ska slängas i godkänd behållare märkt med "farligt avfall/kvicksilver": Engångsborr

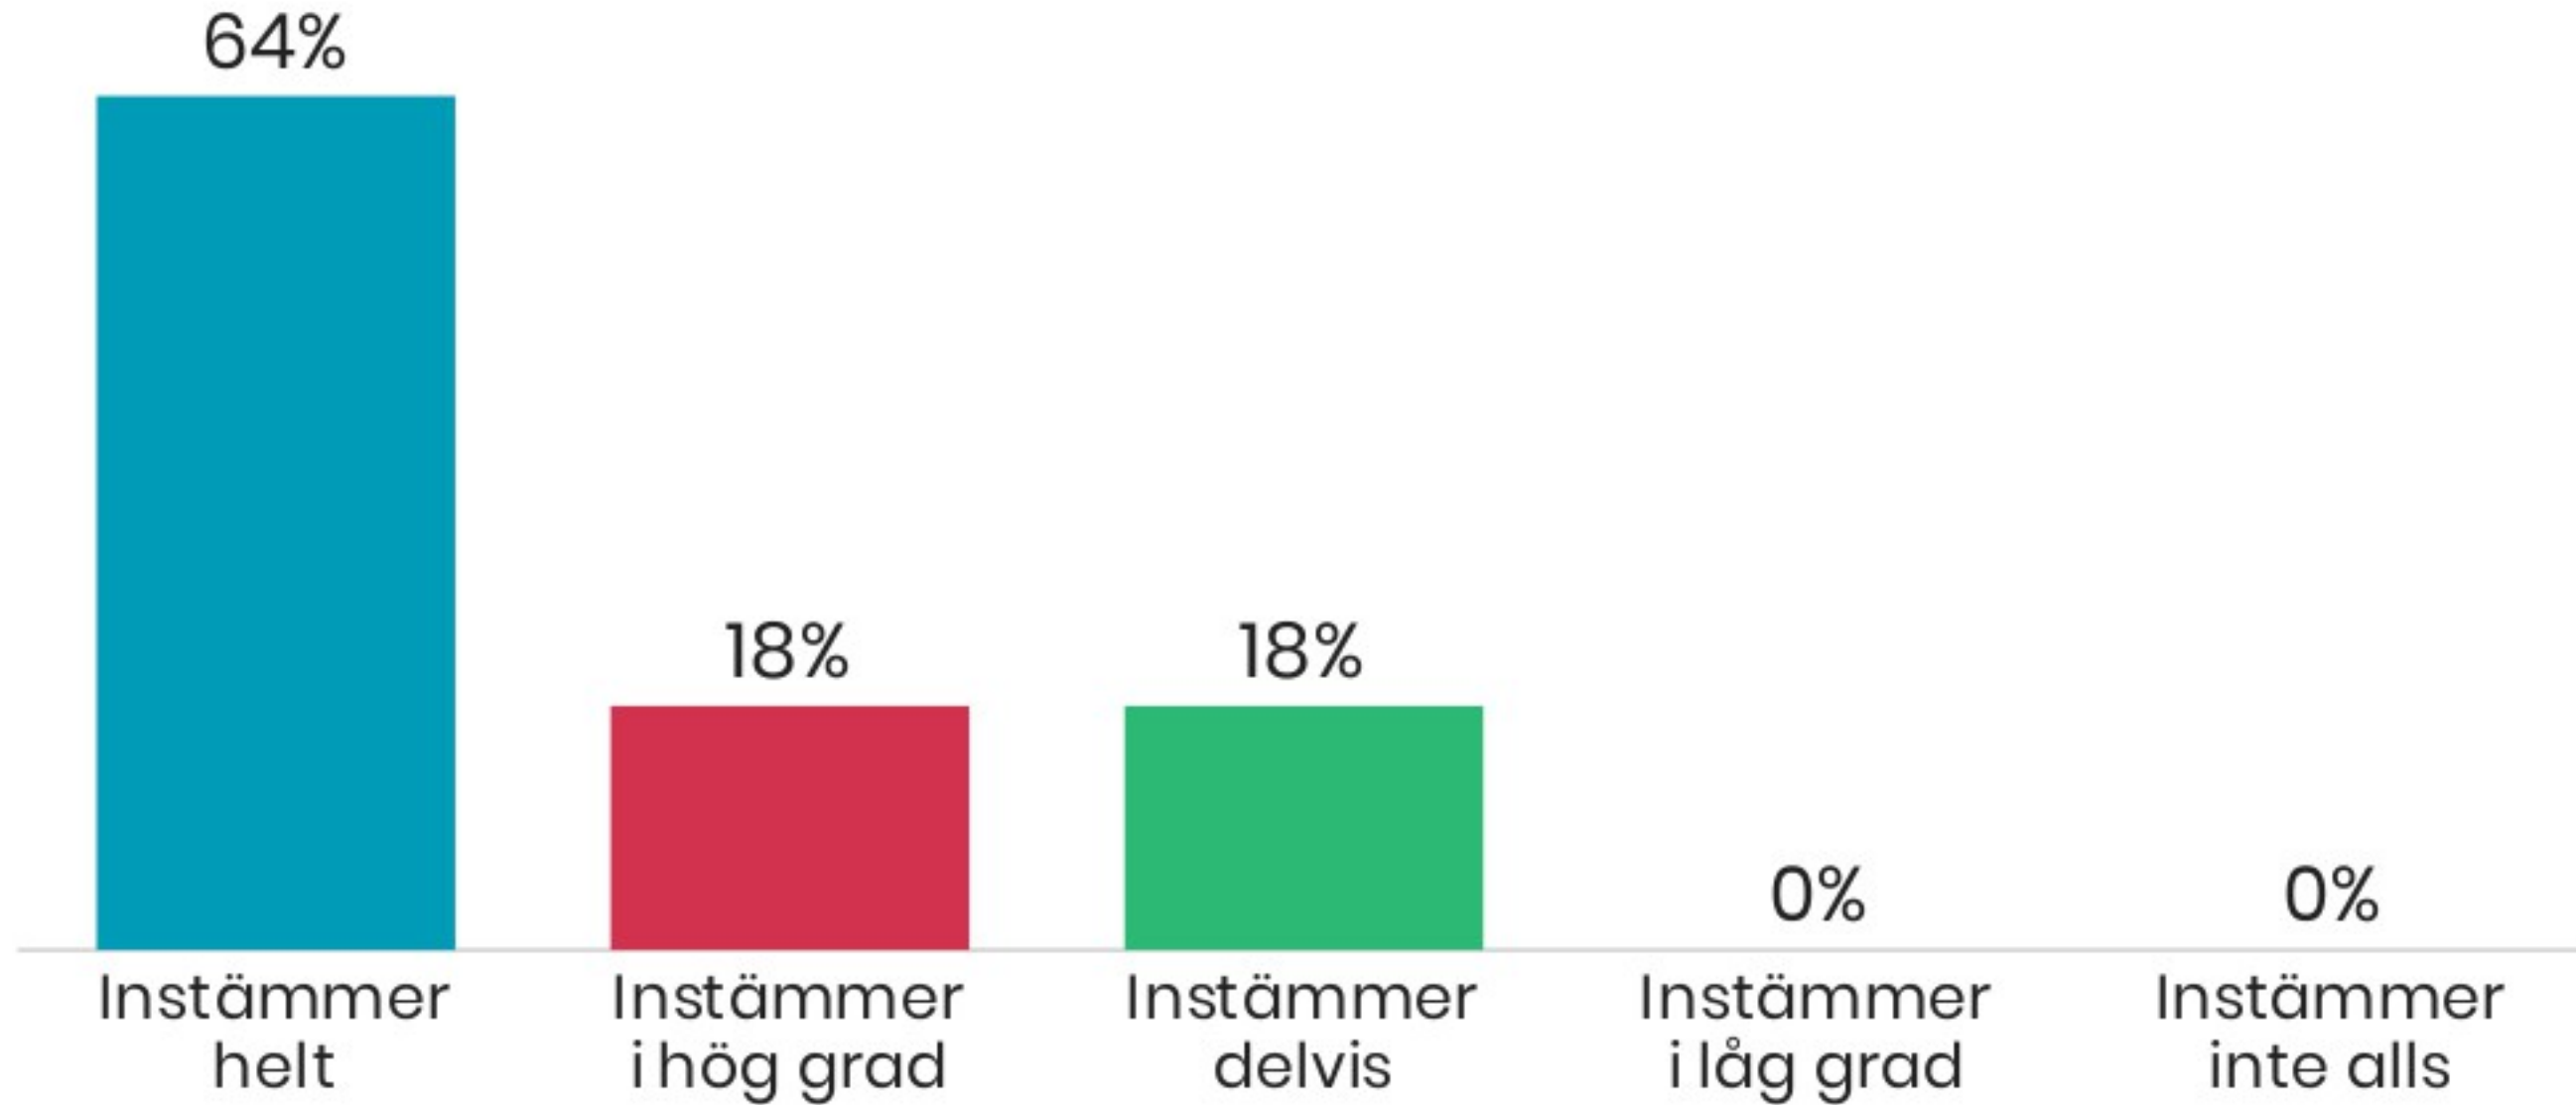


# Engångsmaterial med synliga amalgamrester ska slängas i godkänd behållare märkt med "farligt avfall/kvicksilver": Handskar

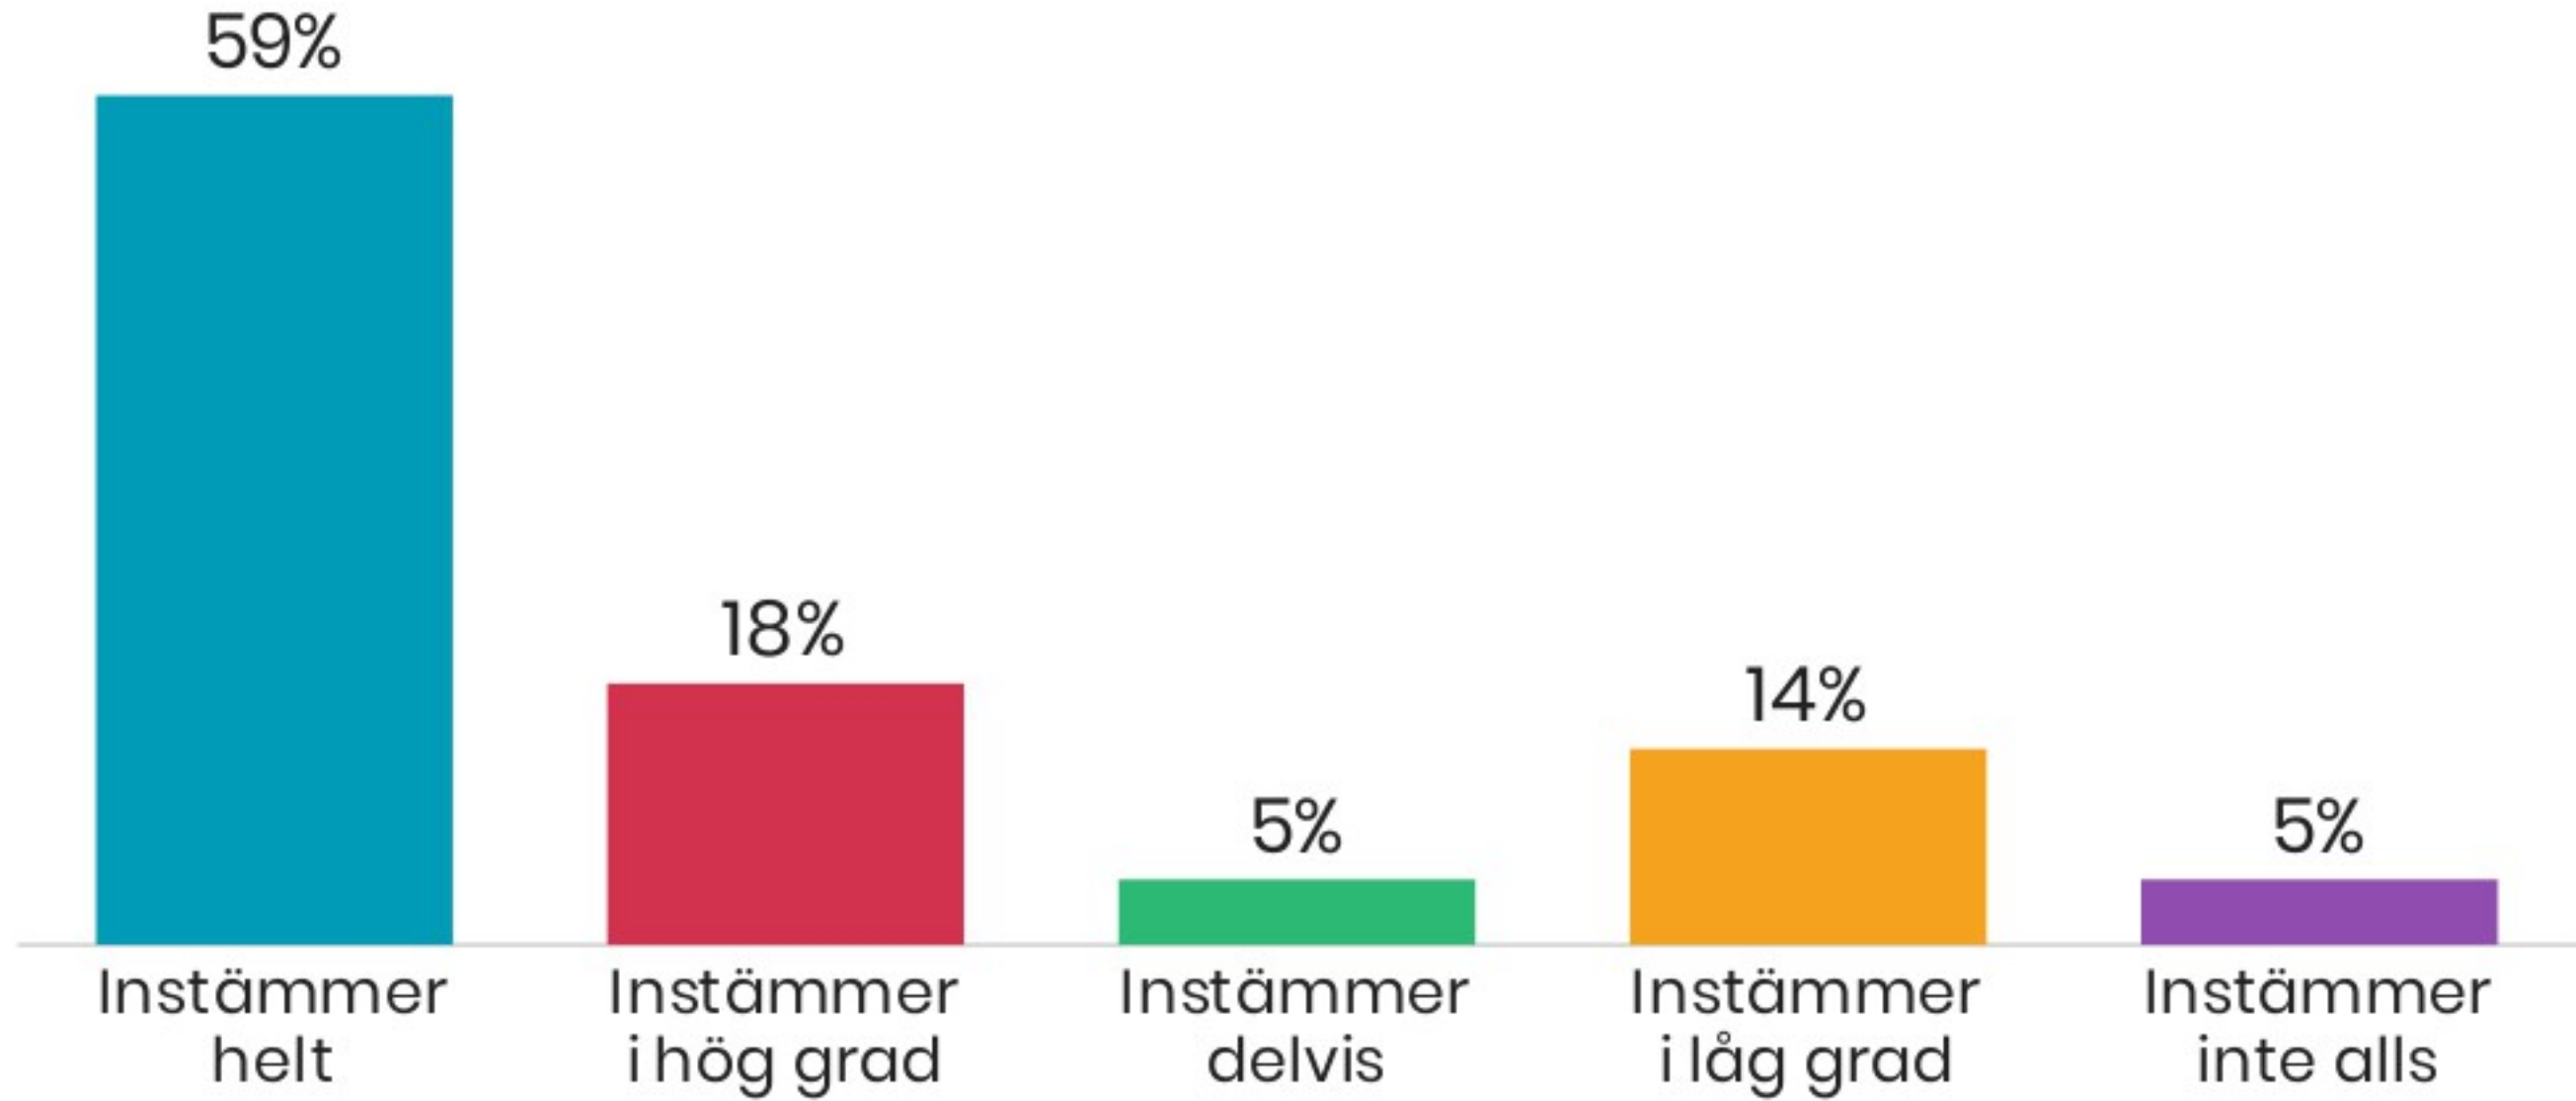


# Engångsmaterial med synliga amalgamrester ska slängas i godkänd behållare märkt med "farligt avfall/kvicksilver": Bomullsrullar

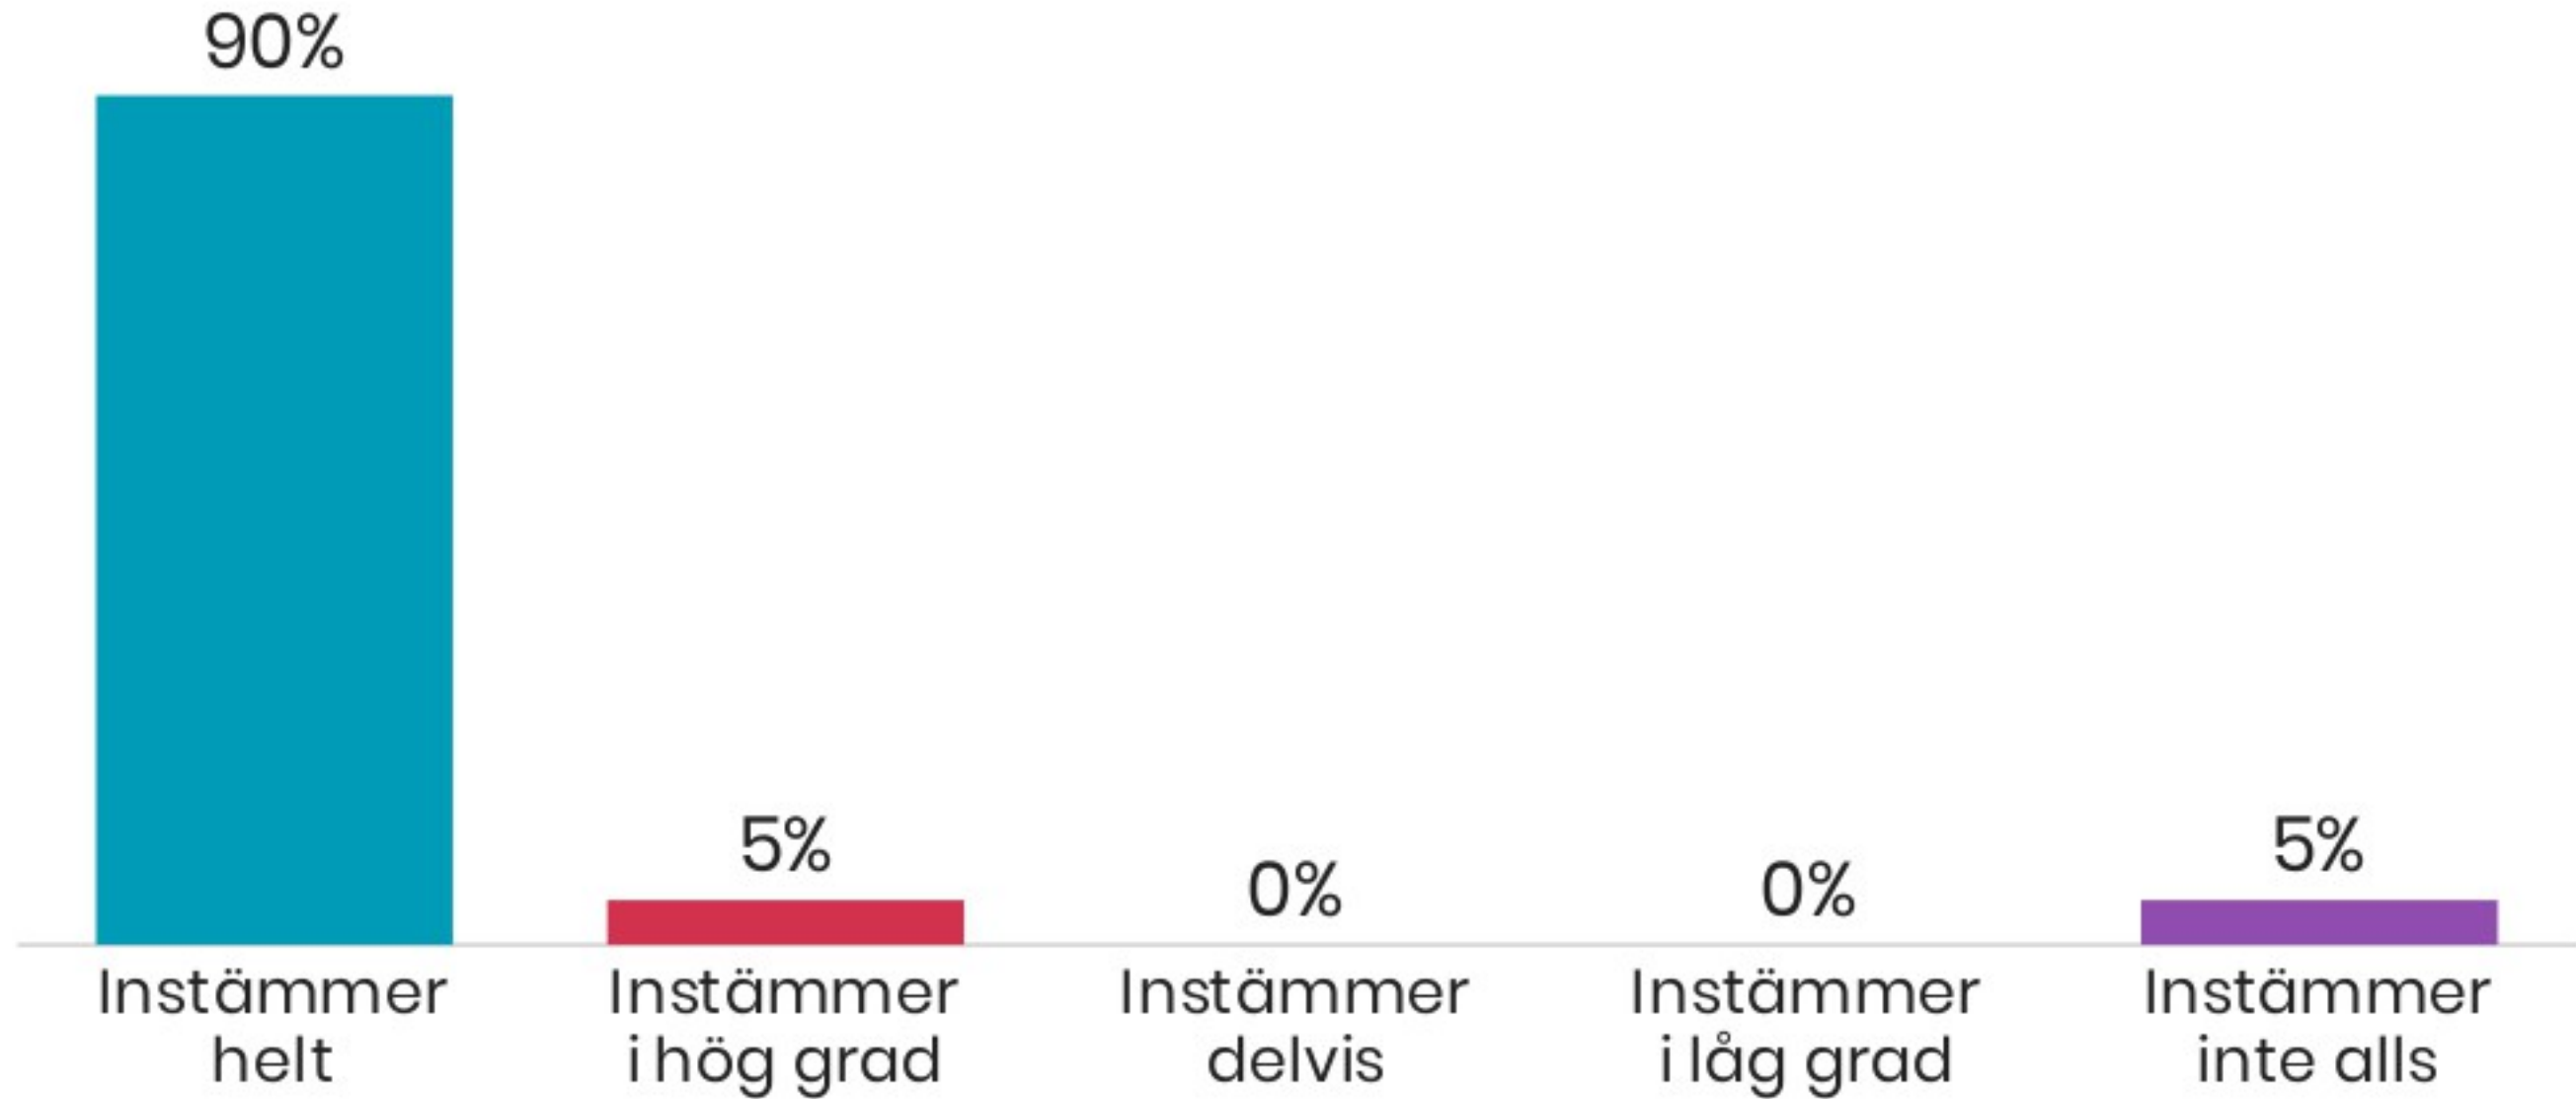


# Engångsmaterial med synliga amalgamrester ska slängas i godkänd behållare märkt med "farligt avfall/kvicksilver": Salivsug

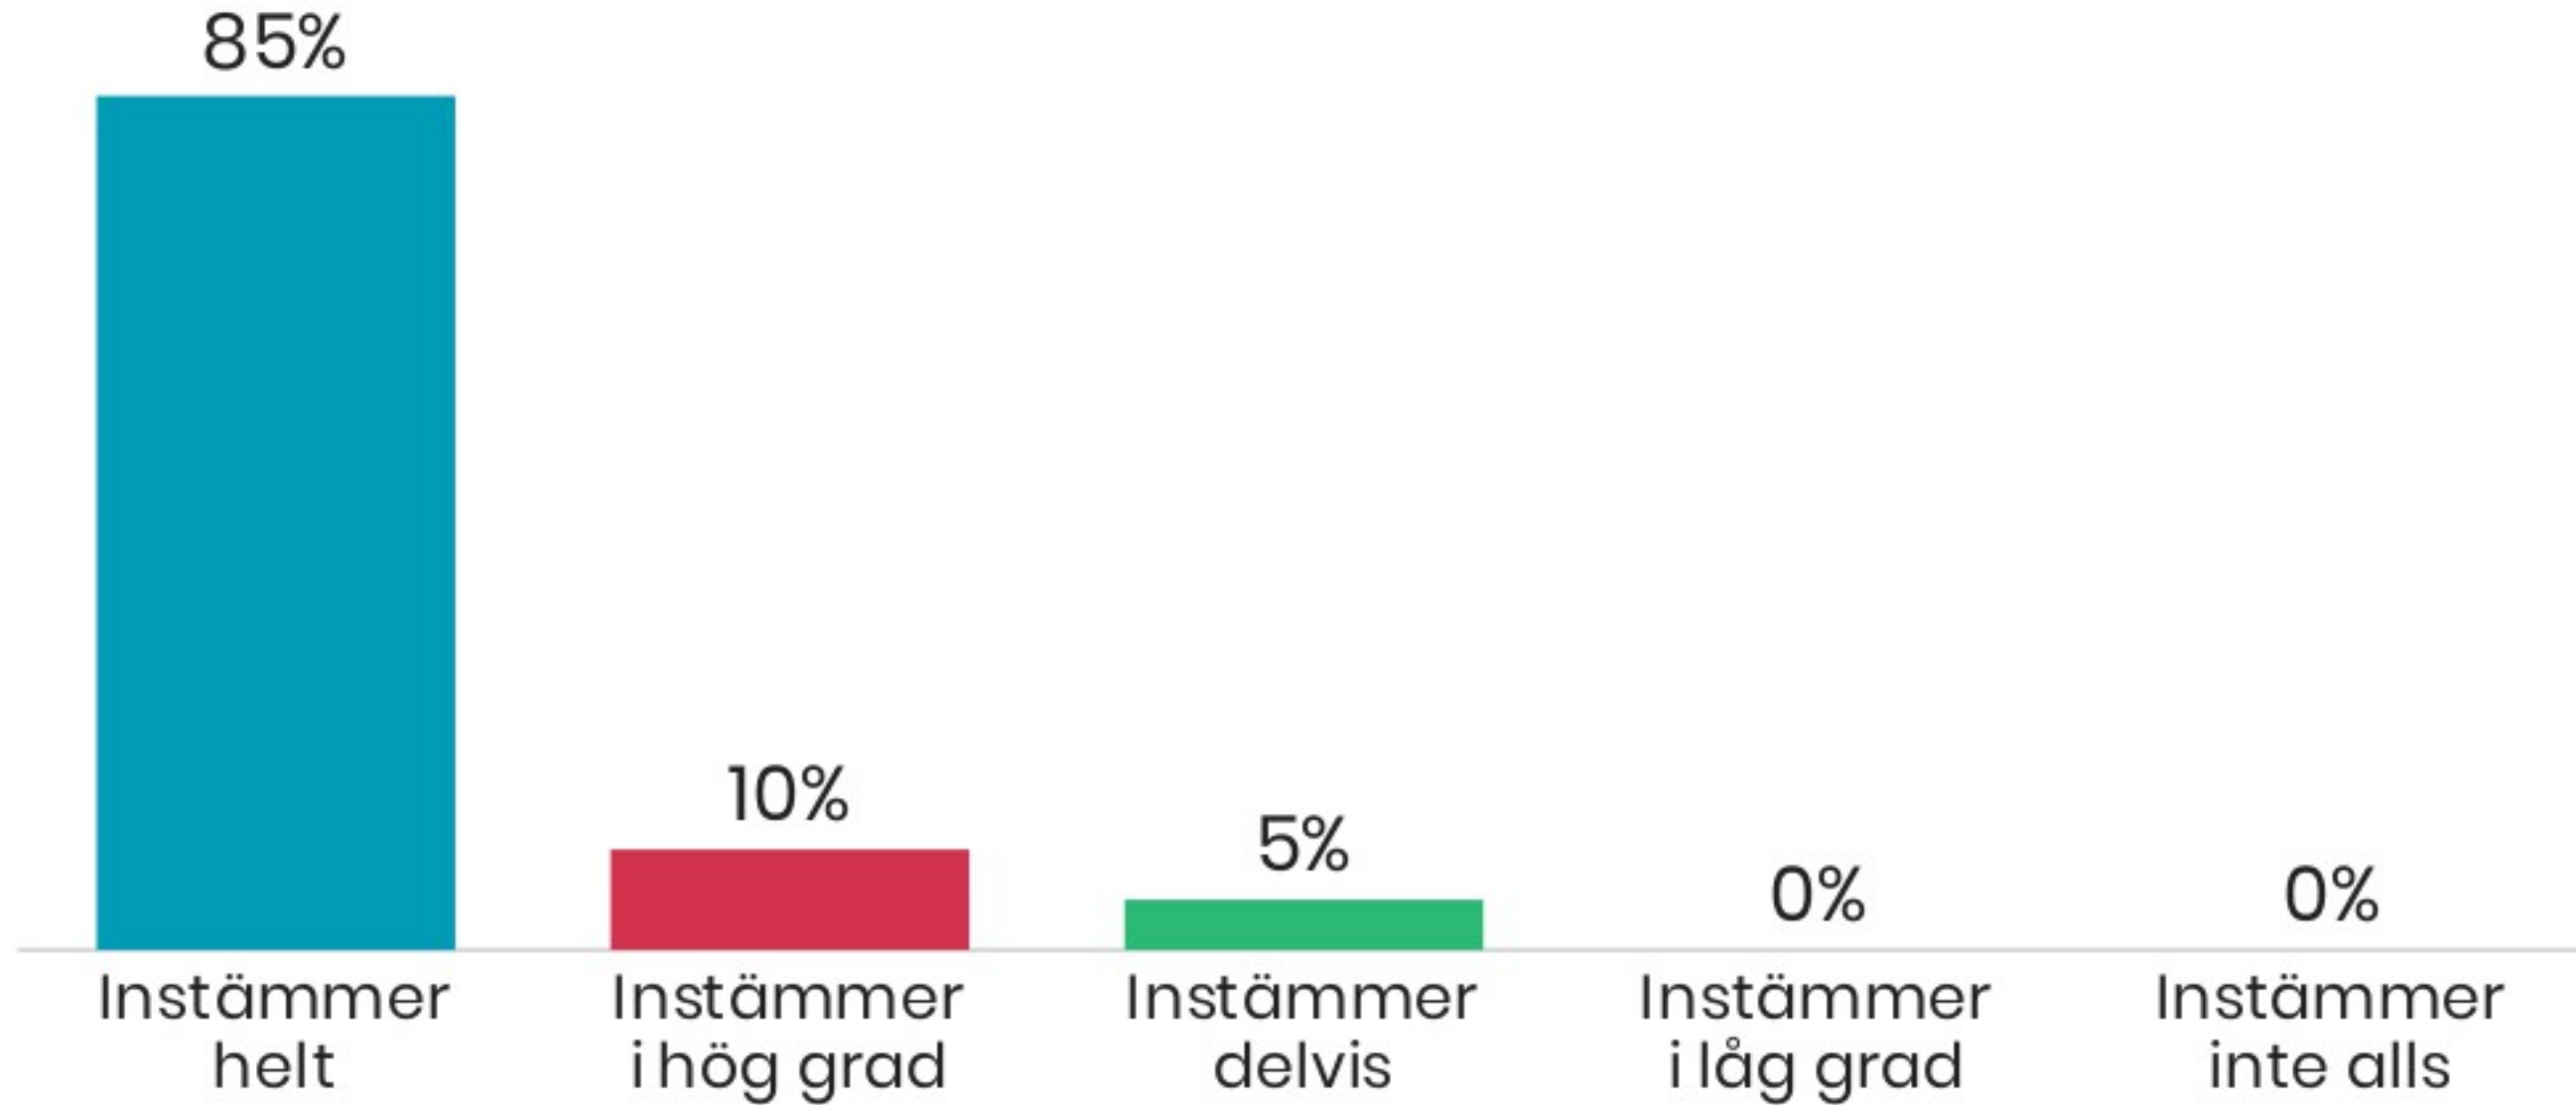

# Engångsmaterial med synliga amalgamrester ska slängas i godkänd behållare märkt med "farligt avfall/kvicksilver": Kofferdamdukar

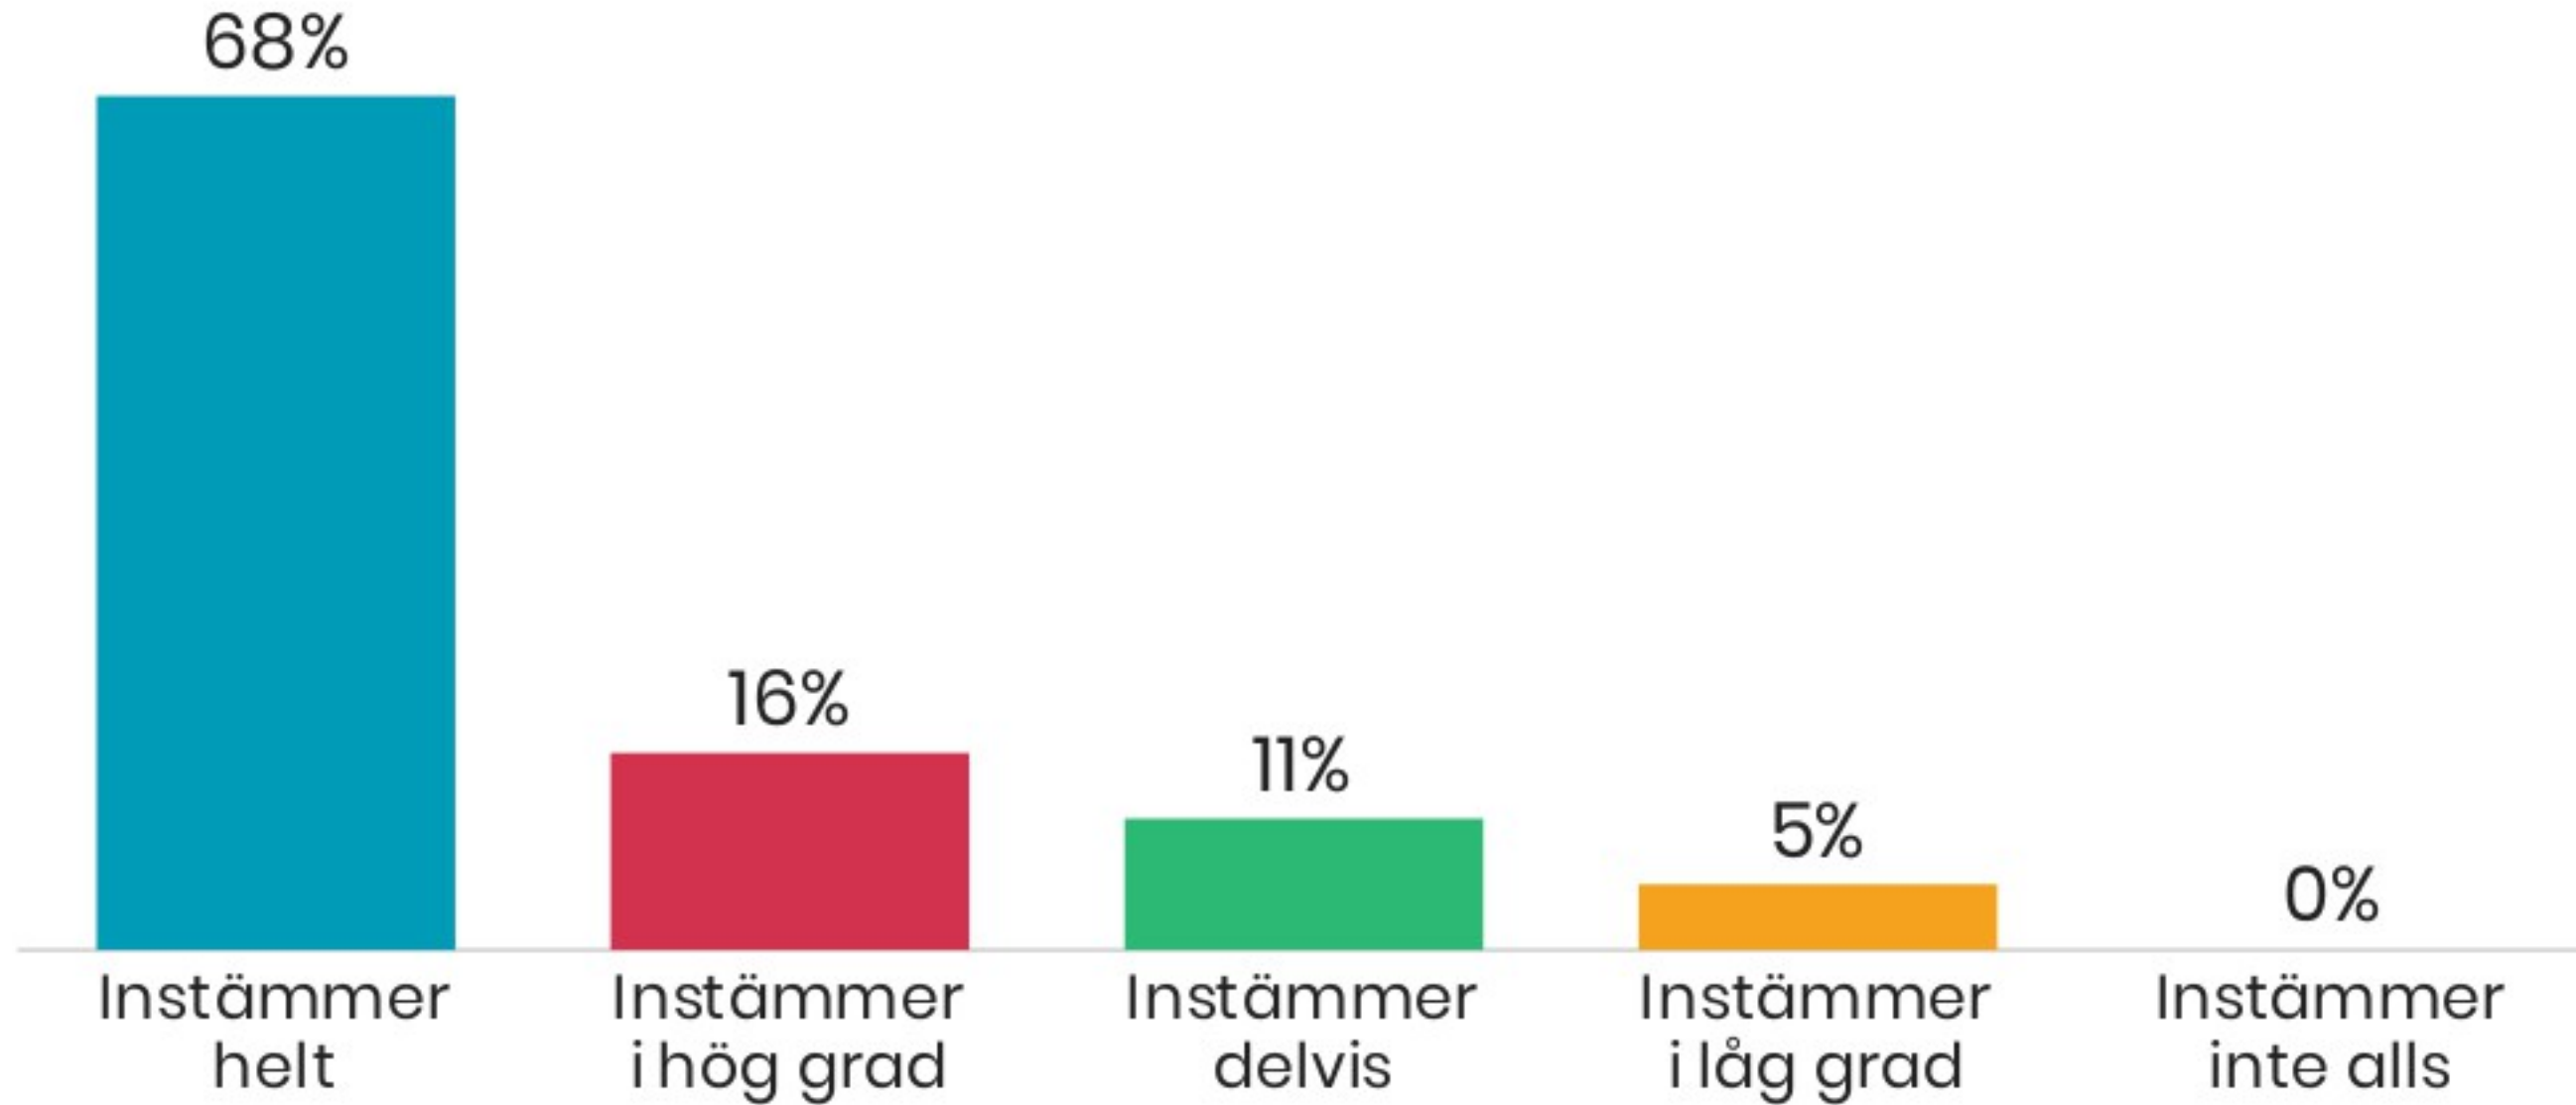


# Använder ni specialmedel för ultraljudsbad, t ex Biosonic?

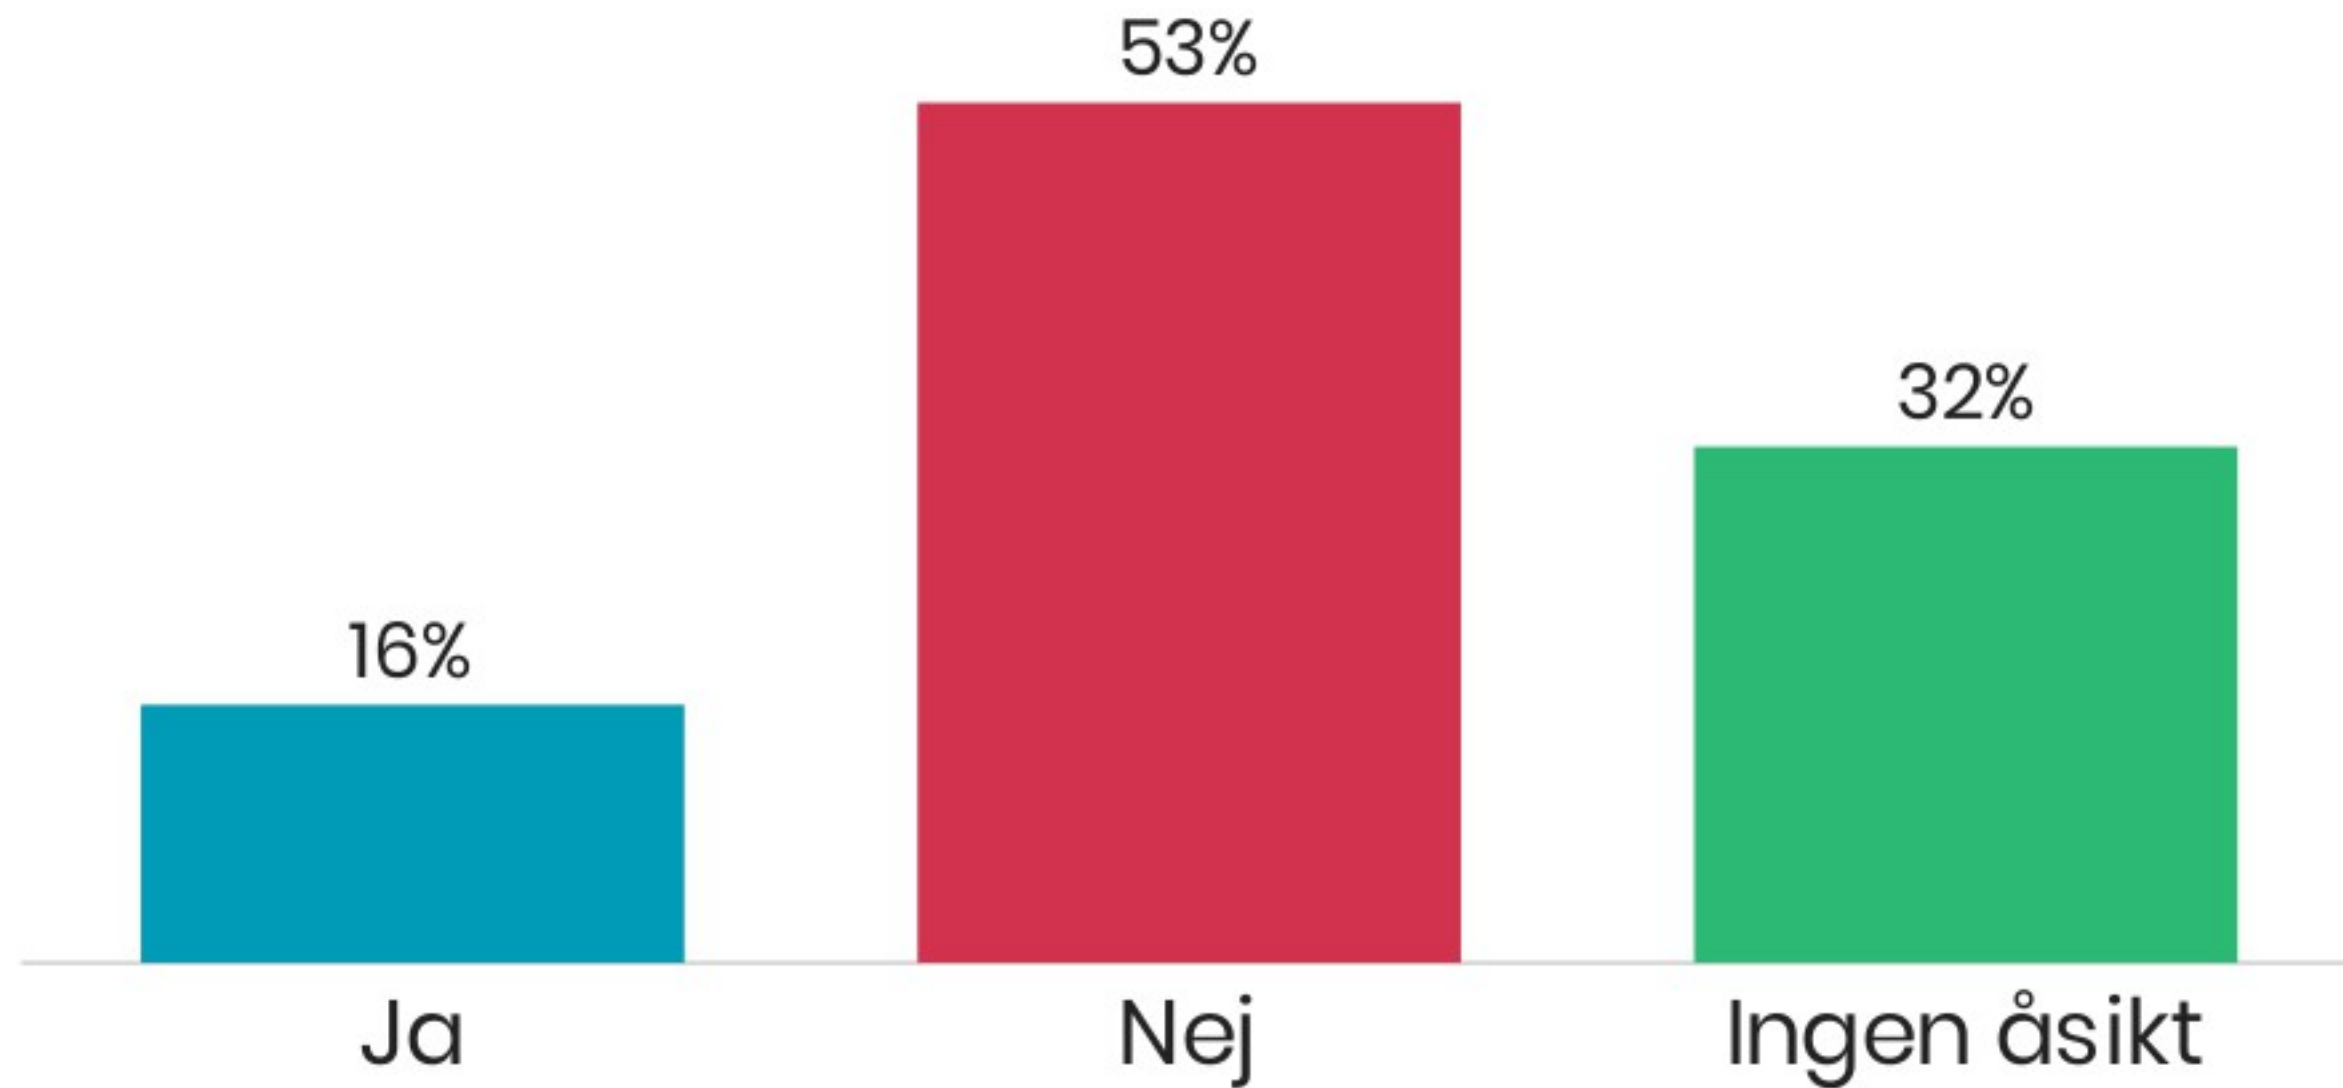



# Om ni använder Biosonic eller annat specialmedel, var hålls medlet efter användning?

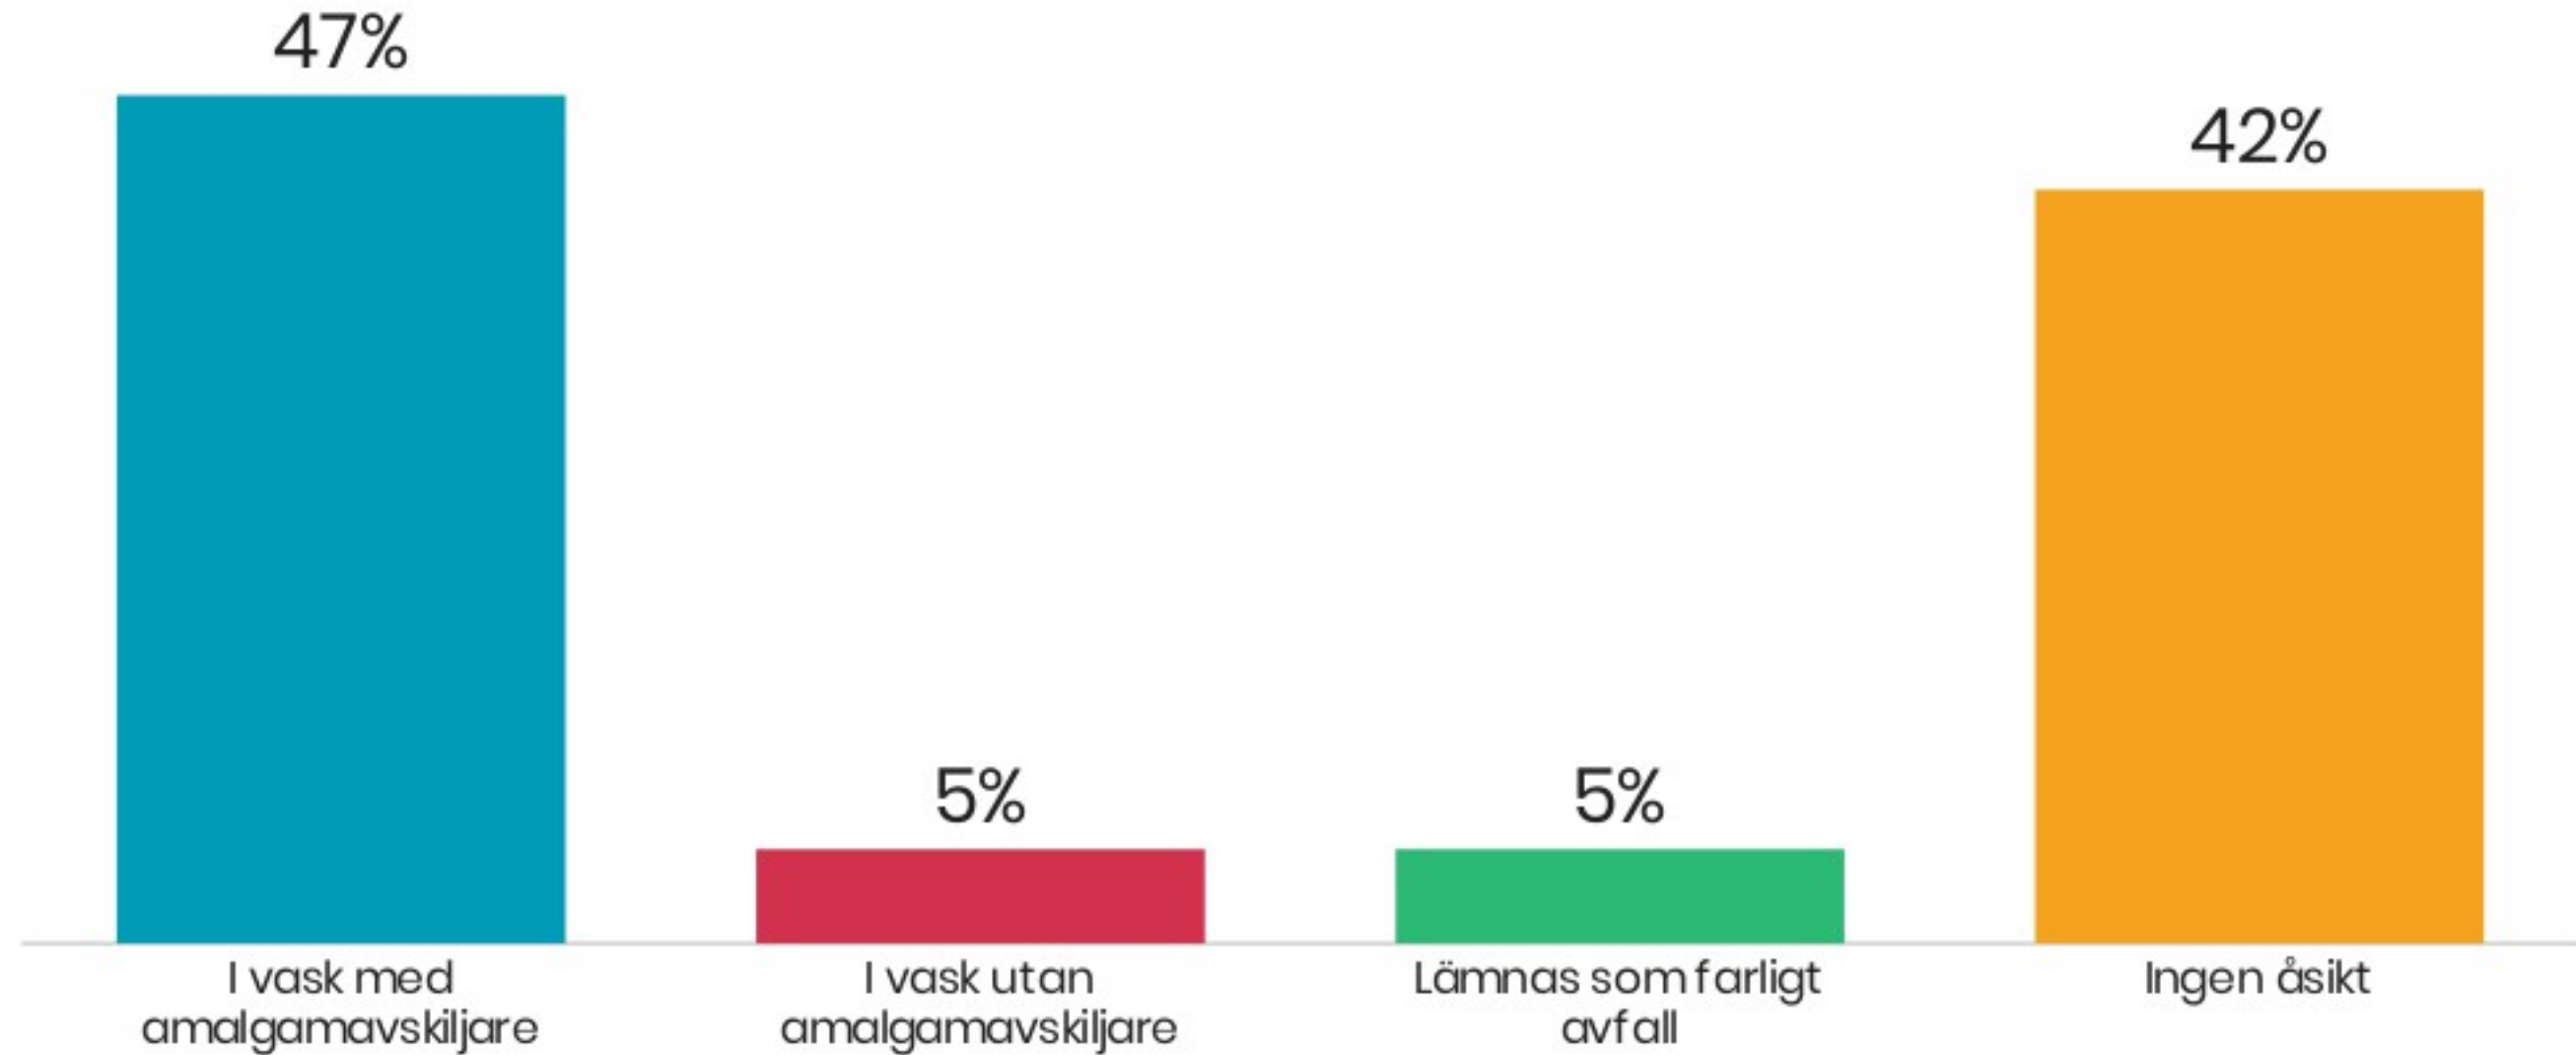

# Om ett instrument har synliga amalgamrester, hur rengör ni detta?

